



処理の流れ

し尿・浄化槽汚泥を浄化処理し、安定した処理水を自然に還元します。処理過程で出た汚泥を脱水し発酵させ、製品(肥料)にします。


受入・貯留工程

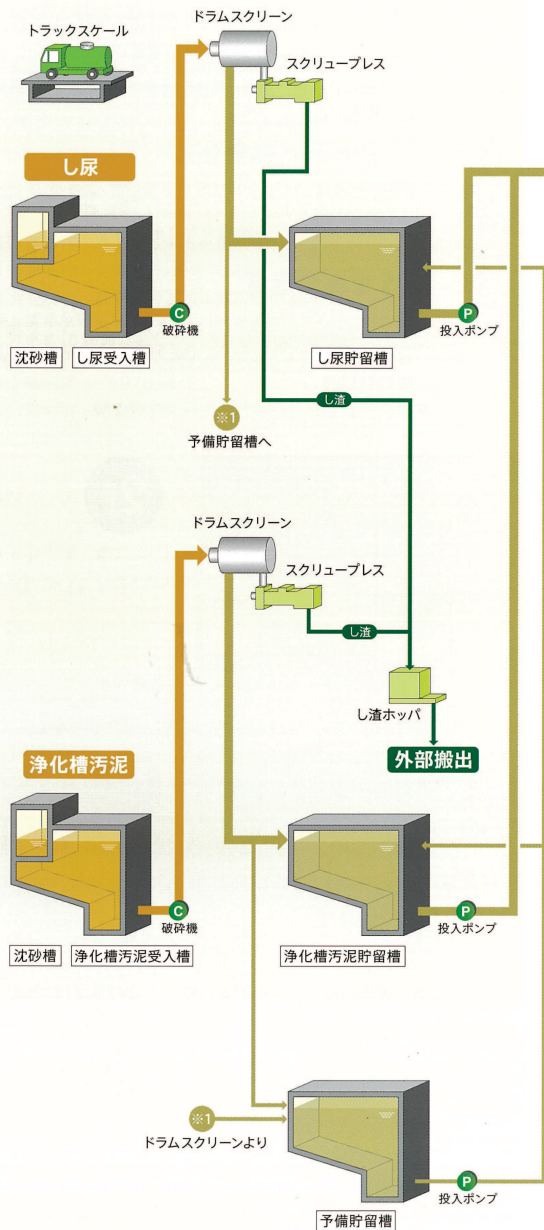

1次・2次処理工程

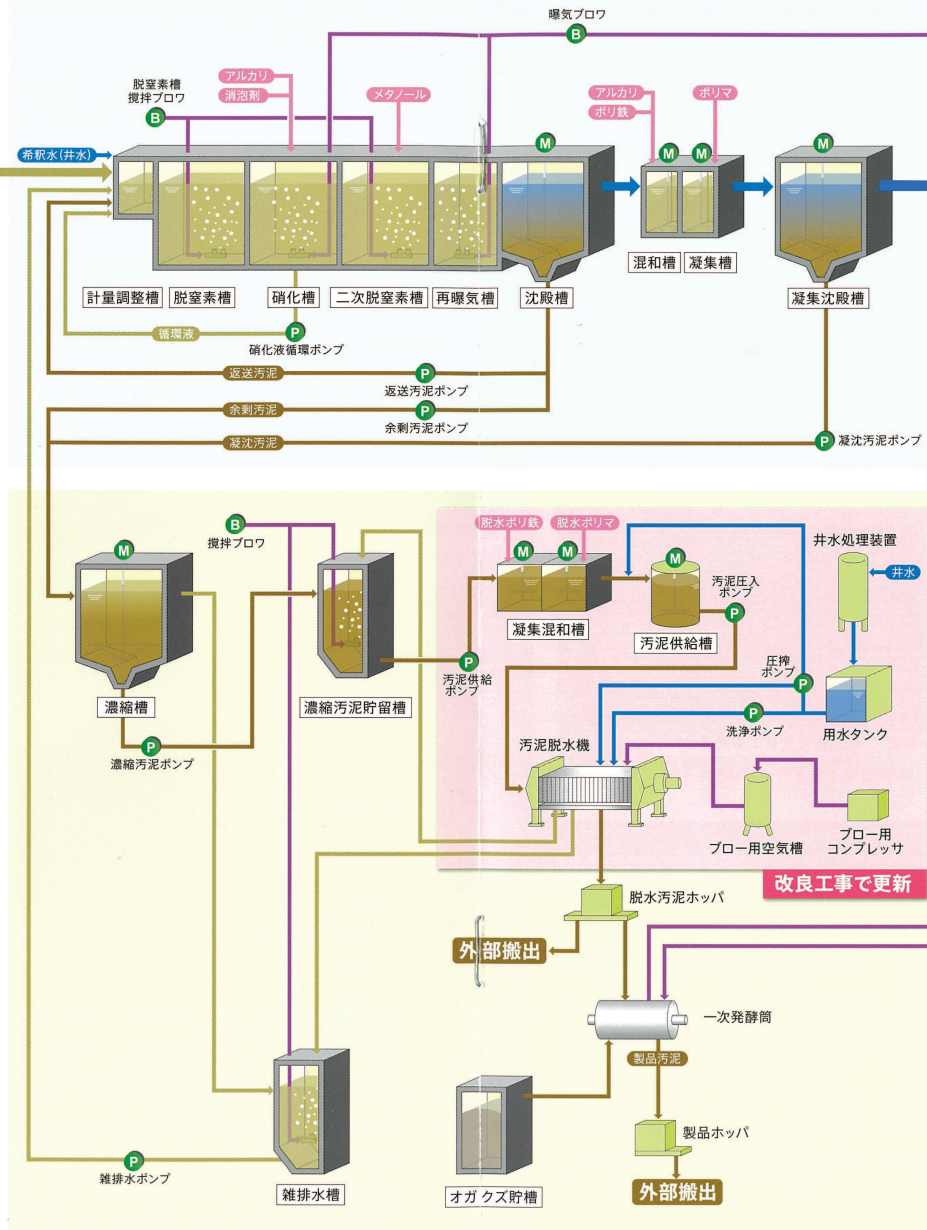

高度処理工程

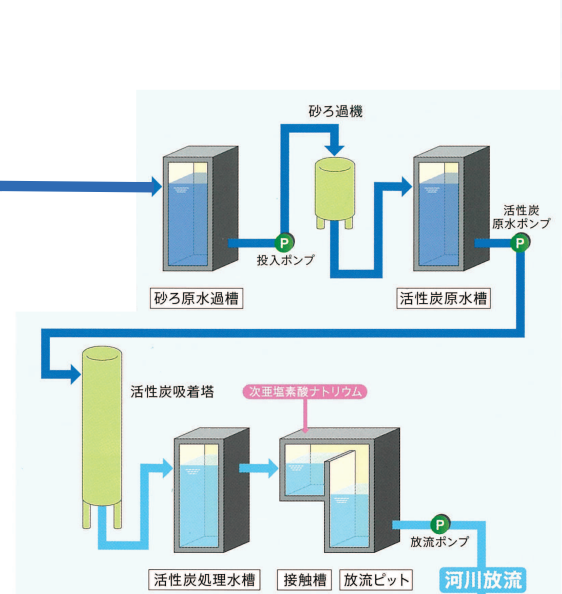

放流水質

項目	基準値
pH	5.8~8.6
BOD	10mg/ℓ以下
COD	20mg/ℓ以下
SS	10mg/ℓ以下
T-N	10mg/ℓ以下
T-P	1mg/ℓ以下
色度	20度以下
大腸菌群数	1000個/cm ³ 以下



汚泥処理工程

脱臭処理工程

